

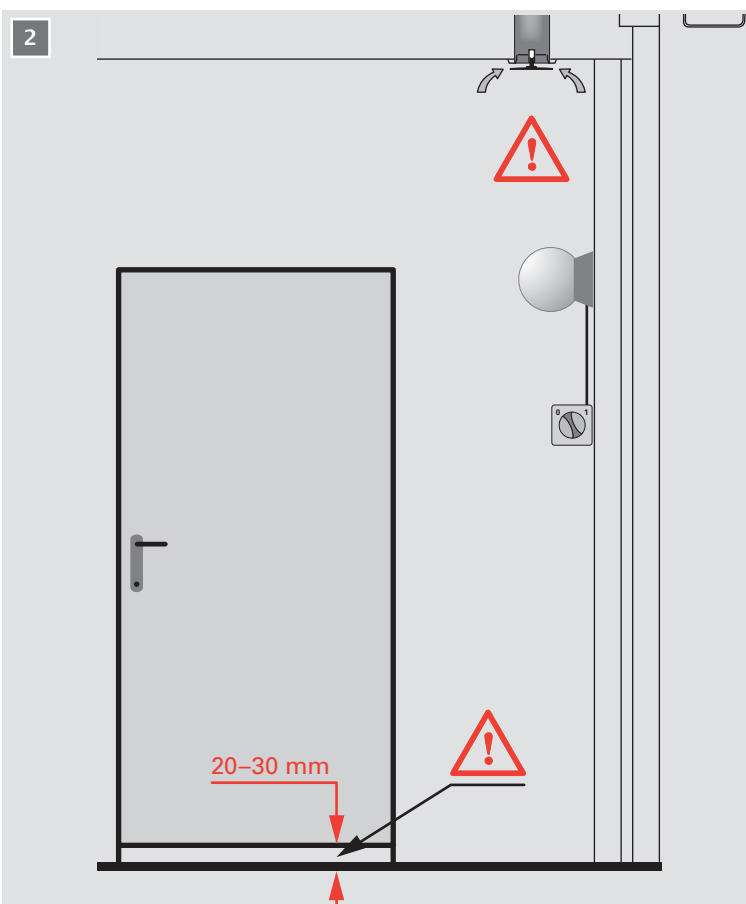



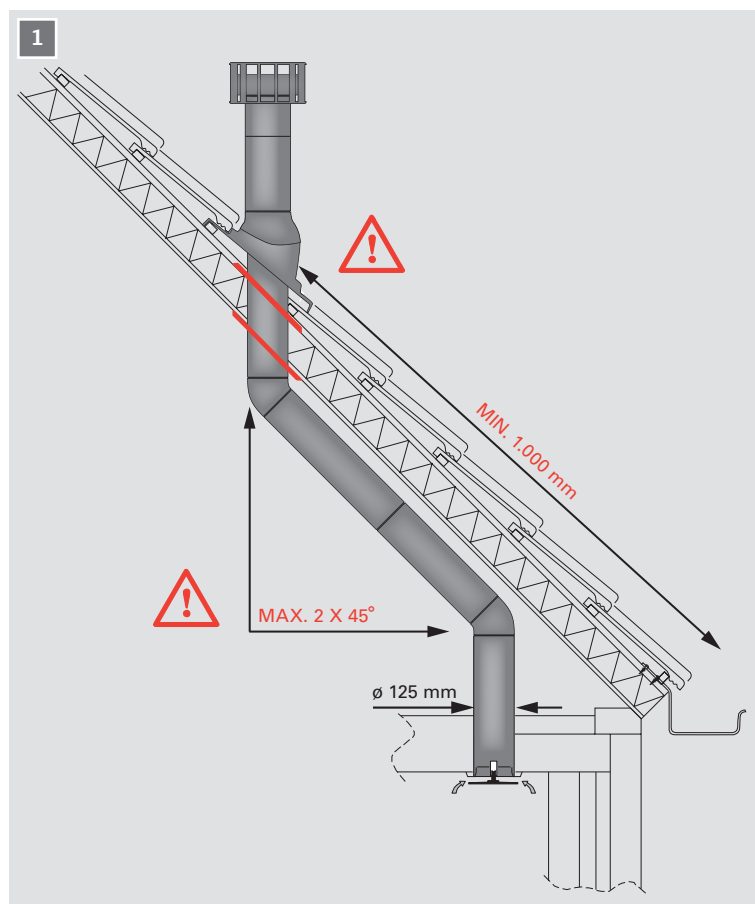


NL \ F
UK \ D

Multivent hybride



1	 Maak een water- en luchtdichte aansluiting in het dak. Pas maximaal 2 bochten toe met een maximale versleping van 45 graden.	2	 Zorg voor voldoende (20-30 mm) luchttoevoer onder de deur en afvoer door een rozet.
1	Faire un passage étanche dans la toiture. Ne pas utiliser plus de 2 coudes à 45°	2	Faire attention à la circulation d'air dans la pièce (20-30mm).
1	Make a water and airtight connection in the roof. Do not use more than 2 bends of a maximum offset of 45 degrees.	2	Ensure sufficient airflow to and from the room. Undercut doors by at least 10 mm.
1	Fertige einem Wasser- und luftdichtem Anschluss im Dach. Verwende Maximal 2 Kurven von nicht mehr als 45 Grad.	2	Sorge für ausreichende (20-30 mm) Zuluft und Abluft Massnahmen.

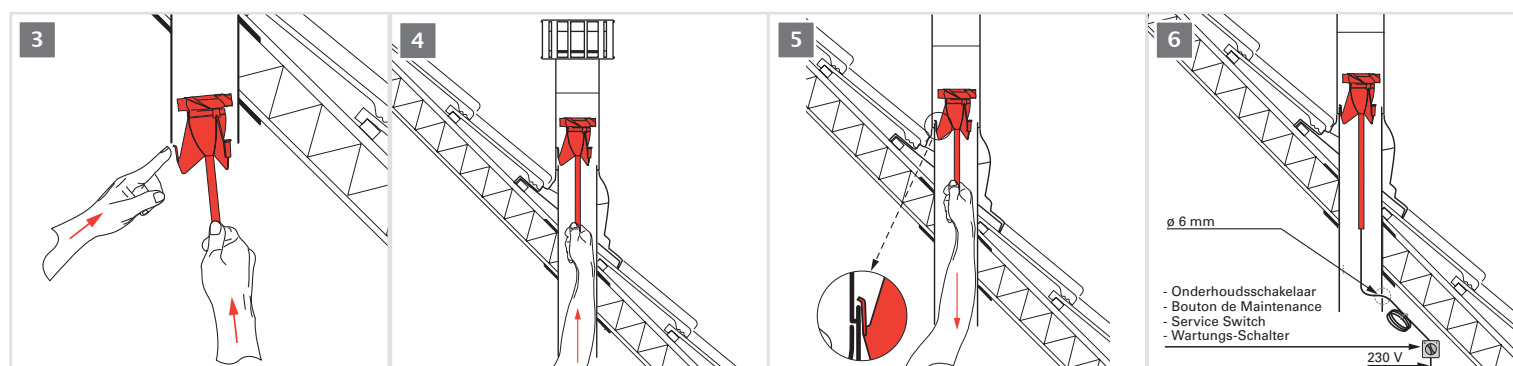

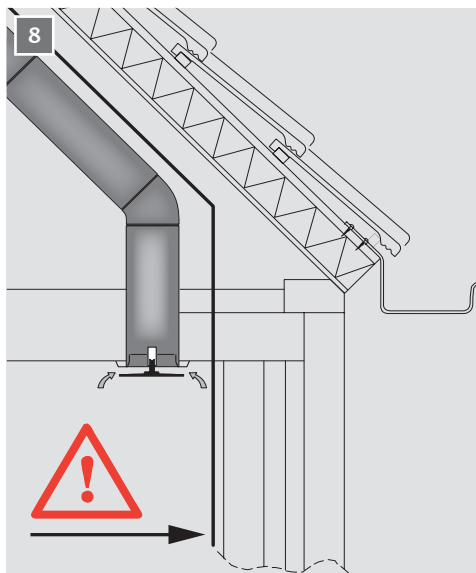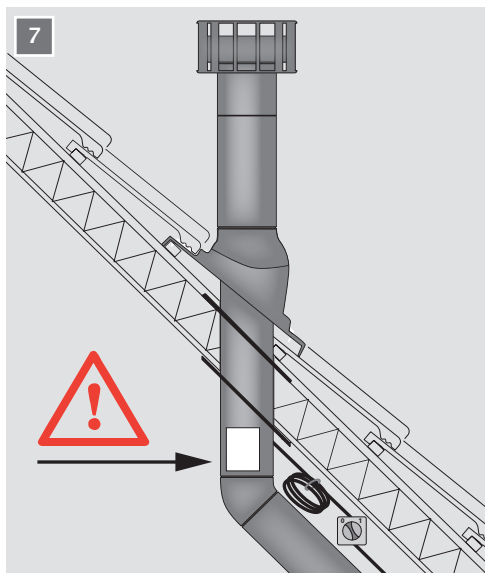

7	!	Plak de meegeleverde onderhoudsinstructie sticker op de ventilatiebuis.
7		Coller l'autocollant fourni sur le conduit de ventilation de manière visible.
7		Stick supplied label on pipe as shown.
7		Klebe das Etikett sichtbar auf dem Lüftungsrohr.

8	!	Schakel bijvoorbeeld in combinatie met de lichtknop.
8		Peut se manoeuvrer par exemple avec l'interrupteur de lumière.
8		Electrical connection through light circuit via switch.
8		Schalte zum Beispiel in Kombination mit Lichtschalter.

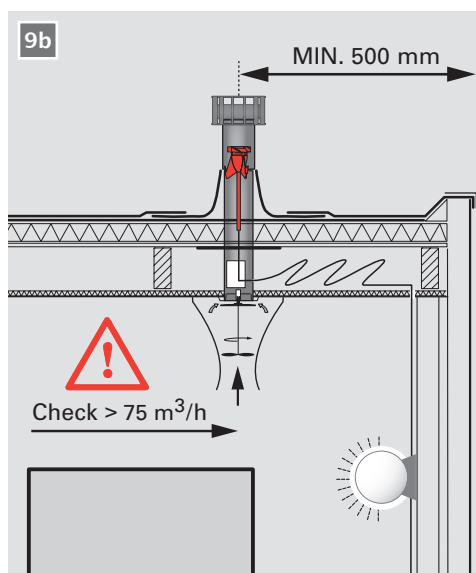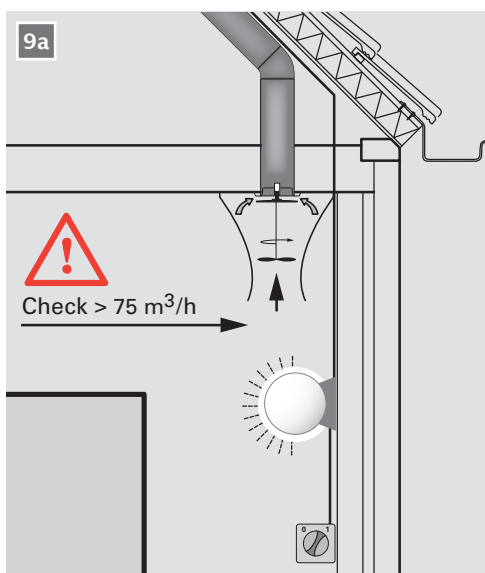

9a	9b	Controleer met een luchtdebietmeter of de luchtstroom bij ingeschakeld > 75 m³/hr.
9a	9b	Verifiez avec un contrôleur de debit débit si le volume d'air avec l'appareil en fonction > 75 m³/hr.
9a	9b	Check with a volume flow meter that the airflow is > 75 m³ when switched on.
9a	9b	Kontrolliere mit einem Messgerät ob der Luftvolumen bei Einschalten > 75 m³/hr.

Ubbink bv
Verhuellweg 9
NL – 6984 AA Doesburg
T + 31 (0) 313 480 200
F + 31 (0) 313 473 942
info@ubbink.nl
www.ubbink.nl

Ubbink NV SA
Jan Samijnstraat 9
B – 9550 Gentbrugge
T + 32 (0) 9 237 11 00
F + 32 (0) 9 237 11 29
info.bouw@ubbink.be
www.ubbink.be

Ubbink France S.A.S.
13, rue de Bretagne
ZA Malabry – BP 4301
F – 44243 La Chapelle Sur Erdre
T + 33 (0) 2 51 13 46 46
F + 33 (0) 2 51 13 45 46
ubbink@ubbink.fr
www.ubbink.fr

Ubbink (UK) Ltd
Borough Road, Brackley
Northants, NN13 7 TB
T + 44 (0) 1280 700 211
F + 44 (0) 1280 705 332
info@ubbink.co.uk
www.ubbink.co.uk

